




2. Конструкция и размеры наружных пистонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓(✓)

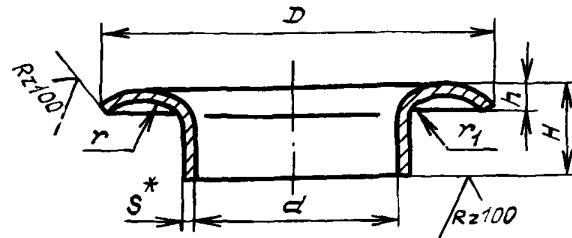

Размеры, мм

Типо-размер	d	D	H	h	S	r	r <sub>1</sub>	Масса 100 шт., кг
1	7,3	14	3,2		0,3	2,0		0,037
2	11,0	20	3,5	1,0	0,4	2,6	0,5	0,096
3			6,0					0,107
4	21,8	40	8,5	2,0	0,8	6,0	1,0	0,644

3. Материал: лента Л63-М-Н - по ГОСТ 2208-75.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

5. Допуск перпендикулярности торцов пистонов относительно оси не более 0,6 мм.

6. Покрытие: Кд.9хр.; 0,9<sup>\*\*\*</sup>.

7. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирке.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00623-73.

Для обозначения покрытий введены коды: 1 - кадмирование и 2 - оловянирование.

Пример наименования и обозначения наружного кадмированного пистона типоразмера 1:

Пистон наружный 1-1-ОСТ 1 11061-73

То же оловянированного:

Пистон наружный 1-2-ОСТ 1 11061-73

\* Размер для справок.

\*\* По действующему в отрасли документу.

Лит. изм. 3  
№ изв. 8272 10051 10341

1308

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1.	1, 2	-	3	-	8272	<i>Иванов</i>	11.12.80	1.07.81
3	1, 2	-	-	-	10391	<i>Иванов</i>	18.07.87	1.07.87

Ис. № дубликата

Ис. № подлинника